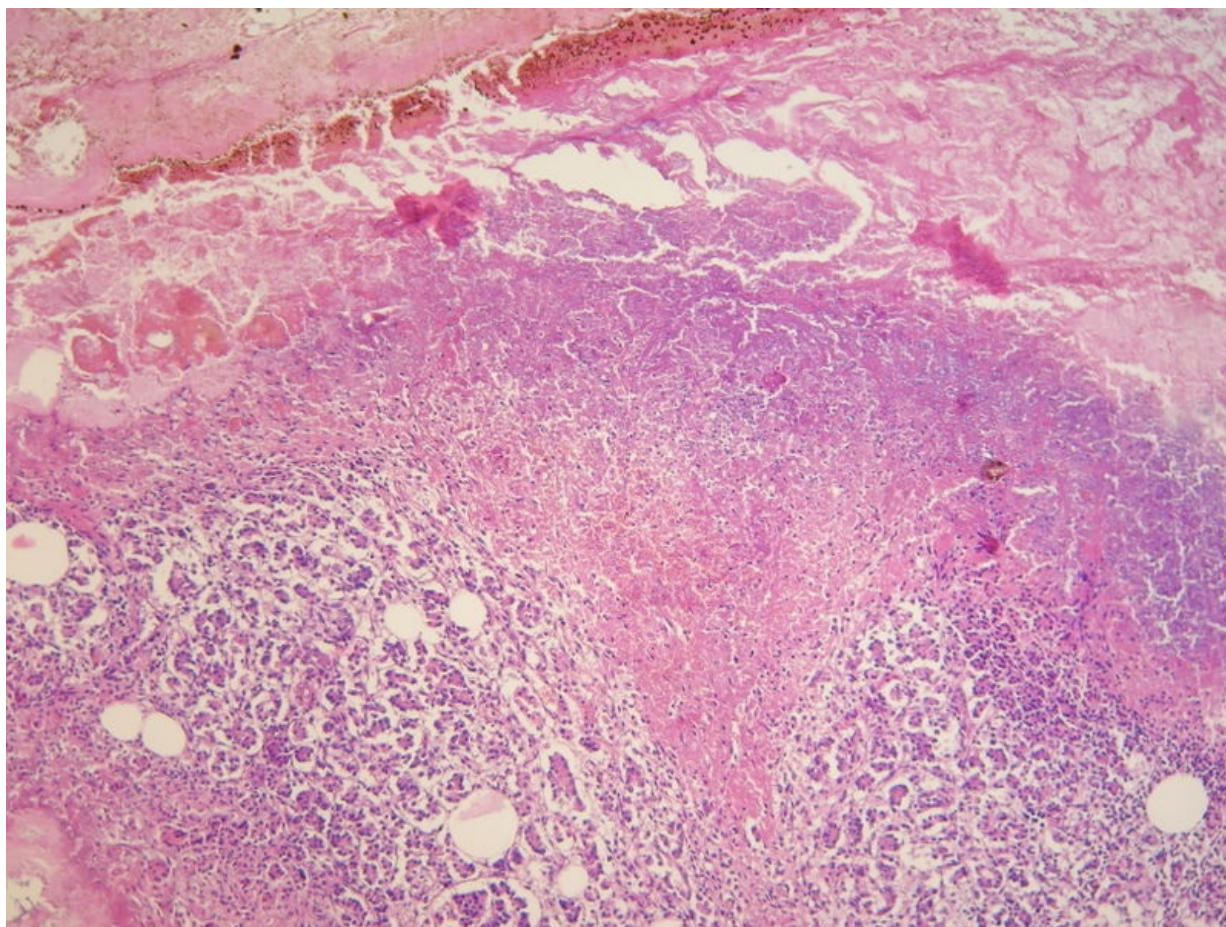


Soubor: Akutní hemoragická nekróza pankreatu (43C).jpg



Size of this preview: 800 × 600 pixels.

Original file (3,264 × 2,448 pixels, file size: 1.6 MB, MIME type: image/jpeg)

Popis Akutní hemoragická nekróza pankreatu (preparát) detail

Zdroj sbírka patologického ústavu 1. LF

Datum 2017-03-24

Autor Patologický ústav 1. LF

Licence

Tento soubor podléhá licenci Creative Commons *Uvedte původ* 3.0 Česko (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/deed.cs>)

Dílo smíte:

- **Šířit** — kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti.
- **Upravovat** — pozměňovat, doplňovat, využívat celý nebo částečně v jiných dílech.
- **Využívat komerčně.**





Za těchto podmínek:

- **Uvedte původ** — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

	Date/Time	Thumbnail	Dimensions	User	Comment
current	00:49, 25 March 2017		3,264 × 2,448 (1.6 MB)	L.Hoznauerová (talk contribs)	pro anotace
	22:30, 24 March 2017		3,264 × 2,448 (1.6 MB)	L.Hoznauerová (talk contribs)	{{Soubor popis = Akutní hemoragická nekróza pankreatu (preparát) detail zdroj = sbírka patologického ústavu 1. LF datum = 2017-03-24 autor = Patologický ústav 1. LF licence = {{cc by 3.0 cz}} }} [[Kategorie:Patologické preparáty (1. LF...

You cannot overwrite this file.

File usage

There are no pages that use this file.

Metadata

This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it.

If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified file.

Image title	OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Camera manufacturer	OLYMPUS IMAGING CORP.
Camera model	SP350
Exposure time	1/1,250 sec (0.0008)
F Number	f/8
ISO speed rating	50
Date and time of data generation	Unknown date
Lens focal length	11 mm